
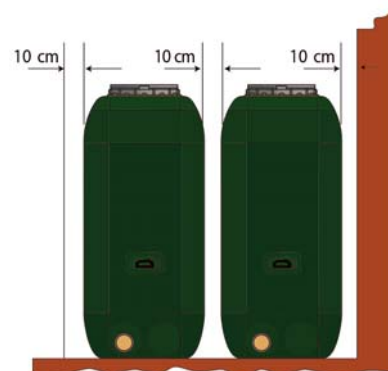


DEPÓSITOS AQUELENTZ EN BATERÍA

Medidas de la disposición en batería

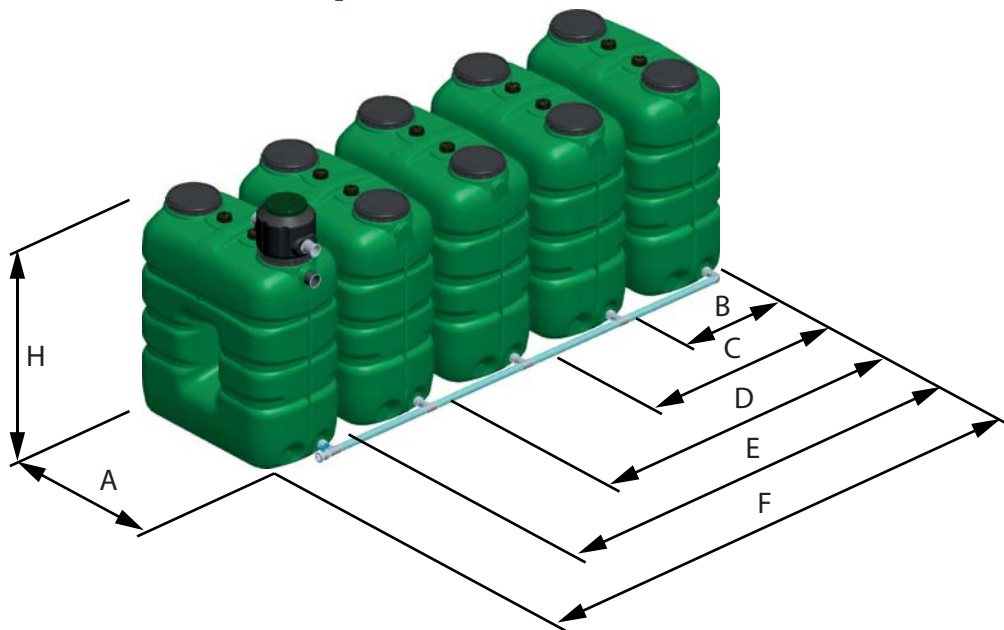


Consejos de la Instalación

Se aconseja instalarlos a una distancia mínima de 10 cm. de las paredes. Se deberá respetar una distancia de 10 cm. entre cada depósito.

Dimensiones de la Instalación en (cm)


REFERENCIA	CAPACIDAD (lts.)	A	B	C	D	E	F	H
MODULAR 500	500	78	78	166	254	342	430	110
MODULAR 750	750	78	78	166	254	342	430	149
MODULAR 1000	1000	78	78	166	254	342	430	200
RECT. 1000	1000	116	73	156	239	322	405	167
RECT. 2000	2000	164	88	186	284	382	480	180
RECT. 2000 E	2000	228	73	156	239	322	405	167
RECT. 3000	3000	235	88	186	284	382	480	180

Elementos de unión

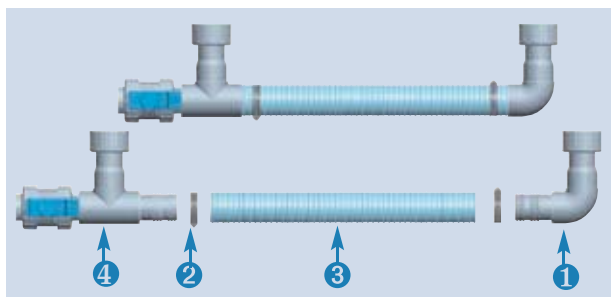
EB

Elemento EB para la unión de DOS Aquelemtz en batería

- 1 1 codo de 90° roscado a la salida inferior 2"
- 2 2 abrazaderas
- 3 1 tubo flexible de conexión
- 4 1 "T" con válvula integrada roscada a la salida inferior 2"

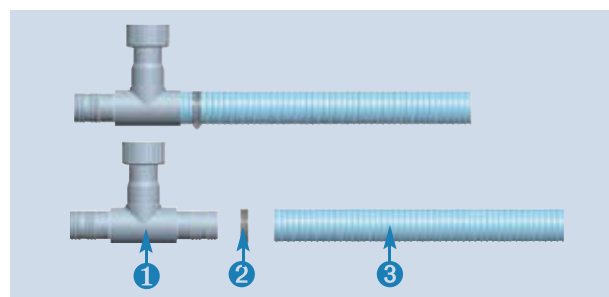
EC

Elemento EC para la unión de cada depósito adicional Aquelemtz en la batería unión del 2º al 3º, 3º al 4º y 4º al 5º

- 1 1 "T" roscada de 2" sal.inferior
- 2 1 abrazadera
- 3 1 tubo flexible de conexión



Usados en diferentes tipos de instalaciones

Redes Contra incendios



Grupos de Presión



Instalaciones Agrícolas

